

10-230V, 15-230V, 25-230V

Die Airius-Modelle 10, 15, und 25 können mit einem Luftreiniger-Set der Firma RGF ausgestattet werden. Die Zellen nutzen eine neue Technologie - PHT™ genannt – welche vom amerikanischen Umweltschutztechnik-Leader entwickelt wurde.



PHI-Element	Modell:	10	15 - 25
	Fabrikant :	RGF	
	Typ:	5 Zoll	9 Zoll
	Länge:	127 mm	229 mm
	Leistung:	9 W	10 W
Netzspannung:		230V ~ 50Hz	

02/02/2015

Besonderheiten und Leistung

- Ununterbrochenes Funktionieren rund um die Uhr
- Nach rund 25'000 Stunden (rund 3 Jahre) durch neue RGF-Zelle ersetzen
- Lampe mit Wellenlängen von 100 bis 300 nm HE/UV
- O3-Ozon-Niveau zwischen 0.01 – 0.02

Andere Eigenschaften

- Alle anderen Eigenschaften sind identisch mit jenen eines herkömmlichen Airius-Geräts

Garantie

- 3 Jahre (PHI-Zelle: 2 Jahre)

Sicherheit

- Die PHI-Zelle befindet sich in einer rohrartigen Schutzhülle

Installationsbedingungen

- Die PHI-Zelle wird direkt ins Airius-Gerät eingebaut geliefert
- Das Gerät kann an der Decke aufgehängt oder in ein Einbaudecken-Element integriert werden
- Keine zusätzlichen Belüftungsleitungen nötig

Unterhalt

- Die PHI-Zelle kann vom Kunden selber gewechselt werden nach rund 25'000 Std.
- Bei allfälligen Unklarheiten oder Problemen den AIRIUS-Kundendienst kontaktieren



Anwendungsbereiche

- Nahrungsmittelindustrie und -handel: Käsereien, Milch- und Frischproduktebereich, Fleisch- und Wurstwaren (inklusive Gepökeltes), Schlachthöfe, Fischabteilungen
- Laboratorien
- Öffentliche Stellen wie: Hallen, Spitäler, Krippen, Schulen, Schwimmbäder, Altersheime, Sporthallen
- Verkaufs- und Präsentationsräume, Restaurants und Bars

Funktion des Wärmerückgewinners und Luftreinigers


- Das PHI-Element beseitigt:
 - Bis zu 99 % der Bakterien, Schimmelpilz-Keime und Viren in der Luft und auf Oberflächen
 - Bis zu 85 % der schlechten Gerüche und flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs)
- Das Airius-Gerät gleicht nicht nur die Temperaturunterschiede aus, sondern reguliert auch gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit. Dadurch können der Komfort verbessert und Energieeinsparungen bis zu 30 % gemacht werden

Das PHI-Verfahren

- Ein UVX-Strahl wird auf einen Rost gesandt, welcher mit speziellen Metall-Verbindungen und einer wasserabstoßenden Schicht versehen ist, die durch die Hydroperoxyde und Superoxyd Ionen entsteht

Gase und unangenehme Gerüche um 85% reduziert

Virus und Bakterien um 99 % reduziert

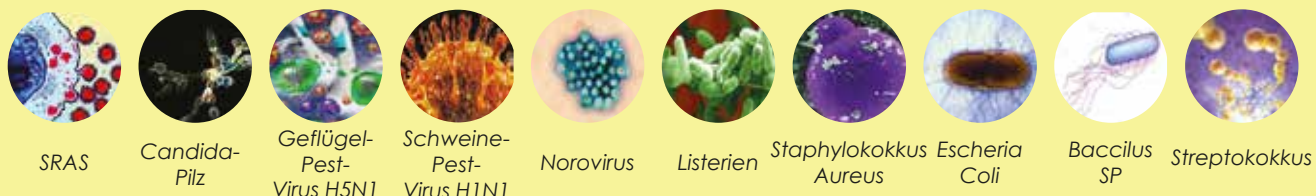

FUNKTION PHI-ELEMENT

Desinfiziert und beseitigt schlechte Gerüche

Airius hat das erste Gerät entwickelt, das die Luft reinigt und schlechte Gerüche beseitigt.

Dazu verwendet es die neue PHI Technologie, welche durch die amerikanische Firma RGF – der Weltleader in Umwelt-Technologie - entwickelt worden ist.

Wie funktioniert das PHI-Element?

Ein UVX-Strahl wird auf einen Rost gesandt, welcher mit speziellen Metall-Verbindungen und einer wasserabstossenden Schicht versehen ist (patentiertes Verfahren).

Dieses einzigartige Verfahren benutzt Hydroxyl-Radikale (OH-), Superoxyd- (O₂-), Hydroperoxyd- (H₂O₂-) und Ozonide- Ionen (O₃-) sowie Ozon (O₄-) in geringen Mengen, die jedoch keineswegs schädlich sind für Menschen.

Alle diese chemischen Stoffe gelten als „freundlich“, da sie sich nach „getaner Arbeit“ in Sauer- oder Wasserstoff umwandeln. Diese Art von Plasma ist ein äußerst wirksamer Vernichter von Bakterien, Schimmelpilz, Krankheitskeimen und schlechten Gerüchen. Zusätzlich entfernt er Staubpartikel, welche sich in der Umgebungs-Luft befinden.

Das PHI-Element ist ohne Unterhalt und seine Zusammensetzung sorgt dafür, dass die Oxidationsmittel-Anteile stabil bleiben und die geltenden Maximalwerte für Ozon in geschlossenen Räumen nicht erreicht wird.

Was genau ist die Photo-Hydroionization?

Die Mikroorganismen-Beseitigung (Bakterien und Viren) durch UV-Keimtöter ist weitverbreitet im medizinischen Bereich. Diese spezifische und weiterprobte UV-Technik lässt sich auch auf einfache Weise für die Airius-Gerät nutzen.


Die keimtötenden UV-Strahlen wirken auf die in der Luft vorkommenden Mikroorganismen und beeinflussen weder Gase, Dampf noch Gerüche. Diese letzteren werden durch die Photo-Hydroionization, ein modernes System der Oxidation, gereinigt.



Der Airius inklusive Luftreiniger PHI:

- Führt die warme, an die Decke gestiegene Luft nach unten
- Beseitigt Bakterien und Krankheitskeime
- Tötet Schimmelpilzkeime ab und neutralisiert schlechte Gerüche
- Gleicht die Temperaturunterschiede eines Raums aus
- Sorgt für gleichmässige Luftfeuchtigkeit

- Desinfizierung der Umgebungsluft (99 %)
- Reduktion der schlechten Gerüche (85 %)
- Reduktion von Rauchgeschmack (70 %)
- Energie-Einsparung (30 %)
- Wärme-Komfort Erhöhung

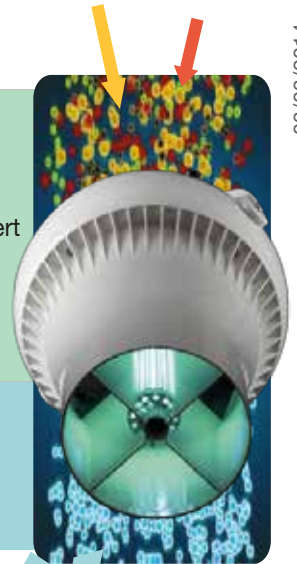

Künstliches Ozon (in geringer Menge)

Superoxyd- Ionen

Hydroperoxyd

Das PHI-Element von RGF ist kein medizinisches Gerät. Somit gibt es keine medizinischen Hinweise, die gegen seinen Einsatz sprechen.

Technische Angaben

Modell:	10	15	25
Für Deckenhöhen von:	3.60 m	5.50 m	7.60 m
Belüftete Fläche:	45 m ²	75 m ²	120 m ²
Dauer für gesamte Luftumwälzung:		4 Stunden	
Gereinigtes Luftvolumen:	90 m ²	160 m ²	240 m ²
Dauer für gesamte Luftreinigung:		48 Stunden	
Leistung Airius inklusive Luftreiniger PHI:	21 W	25 W	41 W
Netzanschluss Luftreiniger PHI:		230V~ 50Hz	

für mehr Angaben, siehe technische Angaben zu den Modellen 10, 15 und 25












Zubehör und Varianten

- Schutzgitter für Lufteinzug
- Spezial-Adapter für eingebaute Decken
- PHI-Ersatzpatrone
- 3-schichtige Lackierung (nach RAL)
- Thermostate sind überflüssig
- Geschwindigkeits-Regler dürfen mit dem PHI nicht eingesetzt werden




Die Testergebnisse zeigen 24 Stunden-Leistungen im Beseitigen von Bakterien und Schimmelpilz-Keimen


03./03./2014

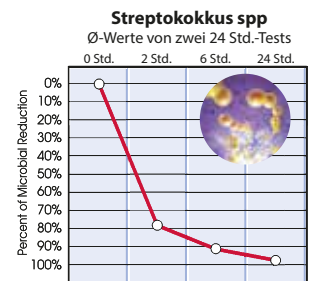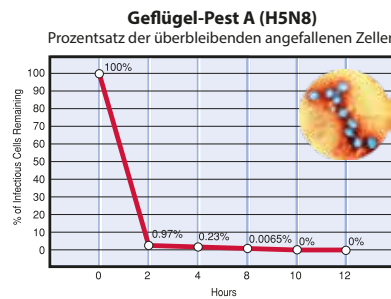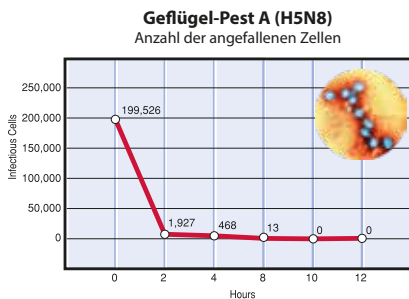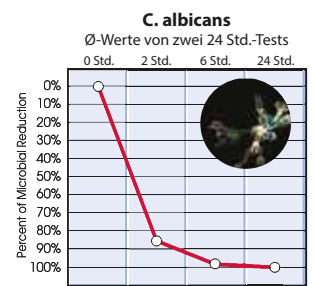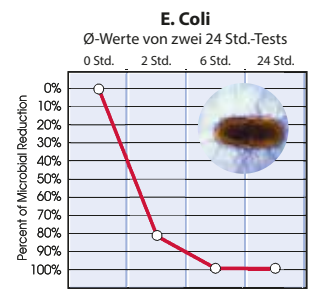


Geflügel-Pest (Bird Flu)
Inaktivierung zu 99 %

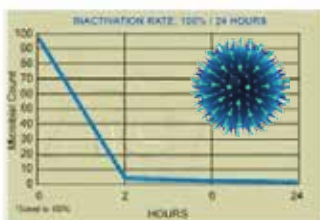


Geflügel-Pest (H1N1)
Unentdeckbar nach 6 Std.

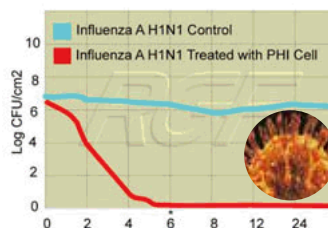

Streptococcus Pneumoniae
Inaktivierung zu 99% nach 48 Std.

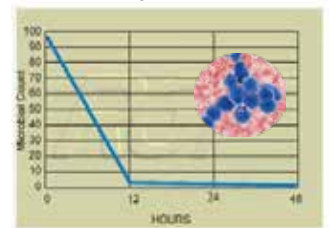


Norovirus
Inaktivierung zu 99 %

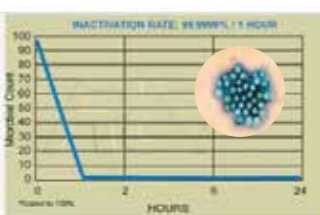

Alle Tests wurden durch unabhängige Labors getätigt:

- Midwest Research Institute
- Kansas State University
- Steris Labs
- KAG / Eco Labs
- C & W Engineering
- NELAP Accredited Independent Lab
- University of Cincinnati

Listerien
Inaktivierung zu 99% nach 24 Std.

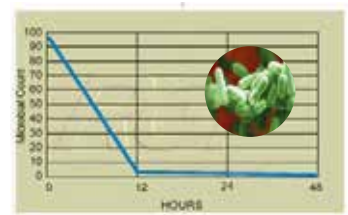


Die detaillierten Testresultate können Sie unter www.rgfairpurification.com ("Test Results") finden

TESTRESULTATE PHI-ELEMENT

Tests flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs)

Formaldehyde

Unentdeckbar nach 4 Std.

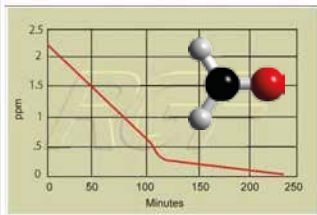


Chemikalien Gerüche

Gänzlich neutralisiert

- Toluol (aromatisch) : 29 %
- D-limonen : 98 %
- Methyllethylketon : 13 %

Chemische Komponenten

Abbau nach 24 Stunden

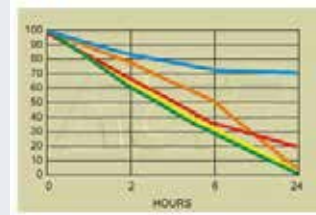

- Schwefel-Dioxid: 30%
- Methyl Methacrylate: 100%
- Schwefelwasserstoff: 80%
- Butyle-Azetat: 100%
- Mercaptan-Methyl: 100%

Tests Verflüchtigung von Gerüchen, Schimmel- oder Pilzgeruch, Rauchgeschmack

Gerüche


Gänzlich neutralisiert



- Chemische Reinigungsprodukte (> 55 %)
- Haustiergerüche (> 72 %)
- Parfüm-Düfte (> 63 %)

Schimmel- oder Pilzgeruch


Gänzlich neutralisiert

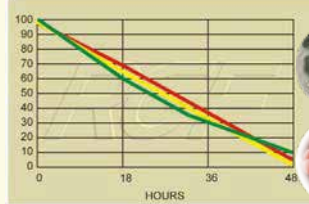

- Bakterien (99 %)
- Pilze (> 90 %)
- Schimmel (97 - 98 %)

Rauchgeschmack

Gänzlich neutralisiert

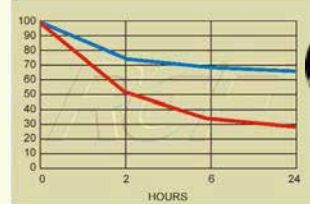

- Rauchpartikel (25 %)
- Rauchgeschmack (70 %)

Zugelassen für Lebensmittelzonen durch den amerikanischen «Food Safety and Inspection Service» (USA)



Das PHI-Element von RGF wurde durch die amerikanische Lebensmittelbehörde „Food Safety and Inspection Service“ für alle Nahrungsmittelklassen zugelassen: Fleisch, Geflügel, Fisch, Getreide, Gemüse und Früchte, Gastronomie...

Test mit der Eismaschine



- 1 - Vor Testbeginn und Reinigung: Bakterienbildung kann beobachtet werden
- 2 - Gereinigte Maschine für Testbeginn
- 3 - Nach 3-monatiger Testphase des PHI-Elements von RGF: Keinerlei Bakterien haben sich gebildet

Anerkennungen der PHI-Technologie

Nach verschiedenen unabhängigen Tests von privaten und öffentlichen Labors können die Testresultate der PHI-Technologie wie folgt zusammengefasst werden:

- Abbau von 99 % der Bakterien auf Oberflächen
- Reduktion von über 80 % der VOCs
- Abbau von 97 % der Bakterien in der umgewälzten Luft
- Abbau von 85 % der schlechten Gerüche
- Abbau von 99.99 % Bakterien im Wasser
- Abbau von 97 % der Schimmelpilz-Keime in der umgewälzten Luft
- Von Krankenhäusern anerkannt für die Bekämpfung von Infektions-Erkrankungen
- Abbau von 99 % der Mikroorganismen, welche sich an der Oberfläche von Lebensmitteln befinden
- Vom USDA (Amerikanisches Ministerium für Agrarwirtschaft) anerkannt
- Vom FDA (Amerikanische Überwachungsinstanz von Lebens- und Arzneimitteln) zugelassen für Firmen, welche in der Lebensmittelindustrie tätig sind.
- Von der chinesischen Regierung getestet und zugelassen zur Bekämpfung des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SRAS)

Niestest



Zweifache Blindstudie in einem Labor mit einer Distanz von einem Meter.

Nies-Simulation in einer Versuchskammer von 7 m³.

Durch Niesen in die Luft gelangte Mikroorganismen können im Schnitt um 78 % gesenkt werden.